
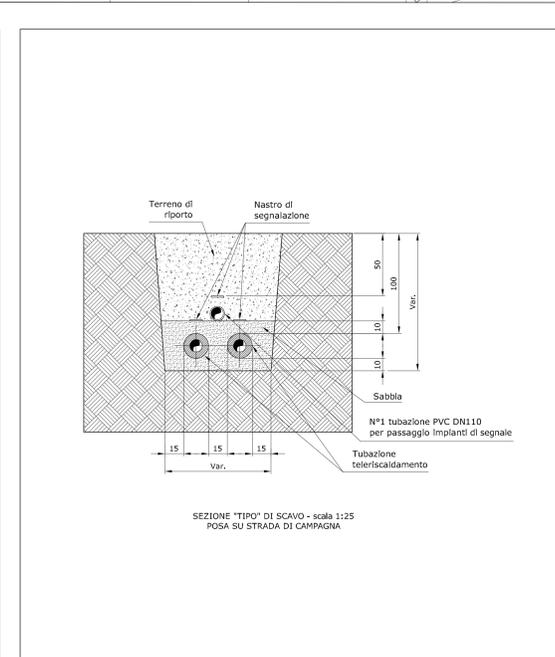
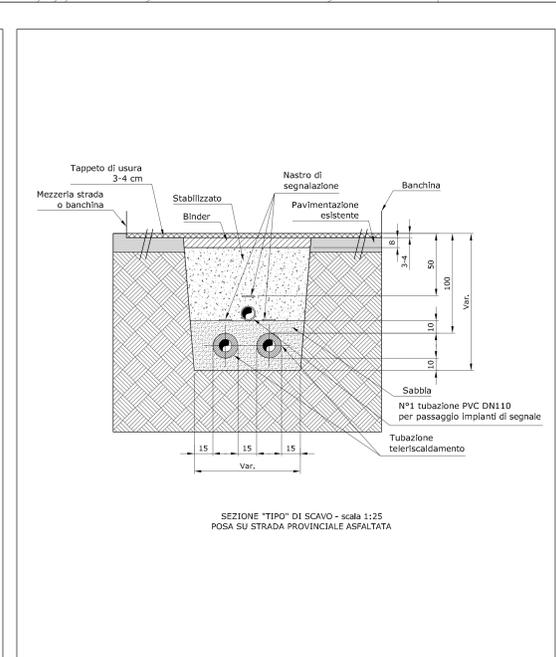


LEGENDA TUBAZIONI	
	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATO DN40
	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATO DN50
	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATO DN65
	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATO DN80
	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATO DN100
	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATO DN125
	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATO DN150

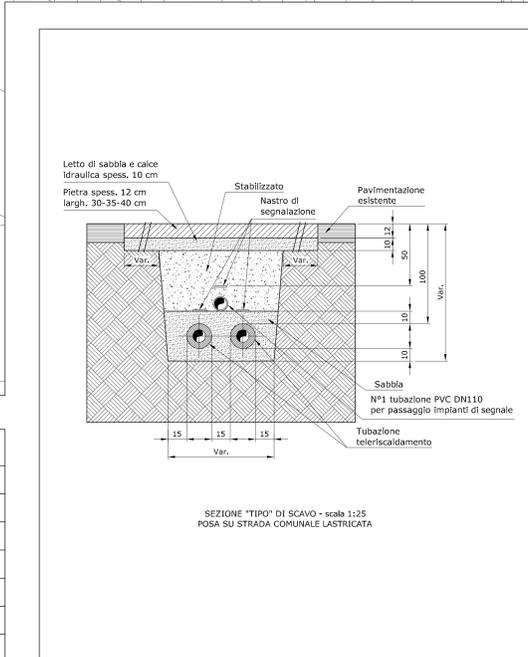

Prima emissione	A.L.	E.G.	26 febbraio 2010
DESCRIZIONE	REDATTO	APPROVATO	DATA

COMUNE DI CHIUSDINO
Provincia di Siena

Tav. **04-P**
SCALA: Nome File: Tav. 04-P.pdf

OGGETTO	IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DA FONTE GEOTERMICA PER L'ABITATO DI CHIUSDINO
TITOLO DEL PROGETTO	PROGETTO PRELIMINARE
TITOLO DELL'ELABORATO	PLANIMETRIA RETE DEL CENTRO ABITATO
TELECADUTORE	COMUNE DI CHIUSDINO (SI)

COMITENTE: CO.911 G S.p.A. - Via della Pace, 10 - 50139 Firenze - Tel. 055/2399111 - Fax 055/2399112

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

PRIMEC
DOTT. ING. EMARTELE CHELARDI
Via S. Francesco, 10/12 - 50139 Firenze - Tel. 055/2399111 - Fax 055/2399112

DOTT. ING. ANDREA PRIORITI
Via S. Francesco, 10/12 - 50139 Firenze - Tel. 055/2399111 - Fax 055/2399112

DOTT. ING. DAVIDE MARCHETTI
Via S. Francesco, 10/12 - 50139 Firenze - Tel. 055/2399111 - Fax 055/2399112

DOTT. ING. GIACOMO CARRARI
Via S. Francesco, 10/12 - 50139 Firenze - Tel. 055/2399111 - Fax 055/2399112